



Anhang C

Berechnungsergebnisse Gewerbelärm


(hellgrüne Gebäude weisen eine Wohnnutzung auf bzw. wäre eine Wohnnutzung zulässig)

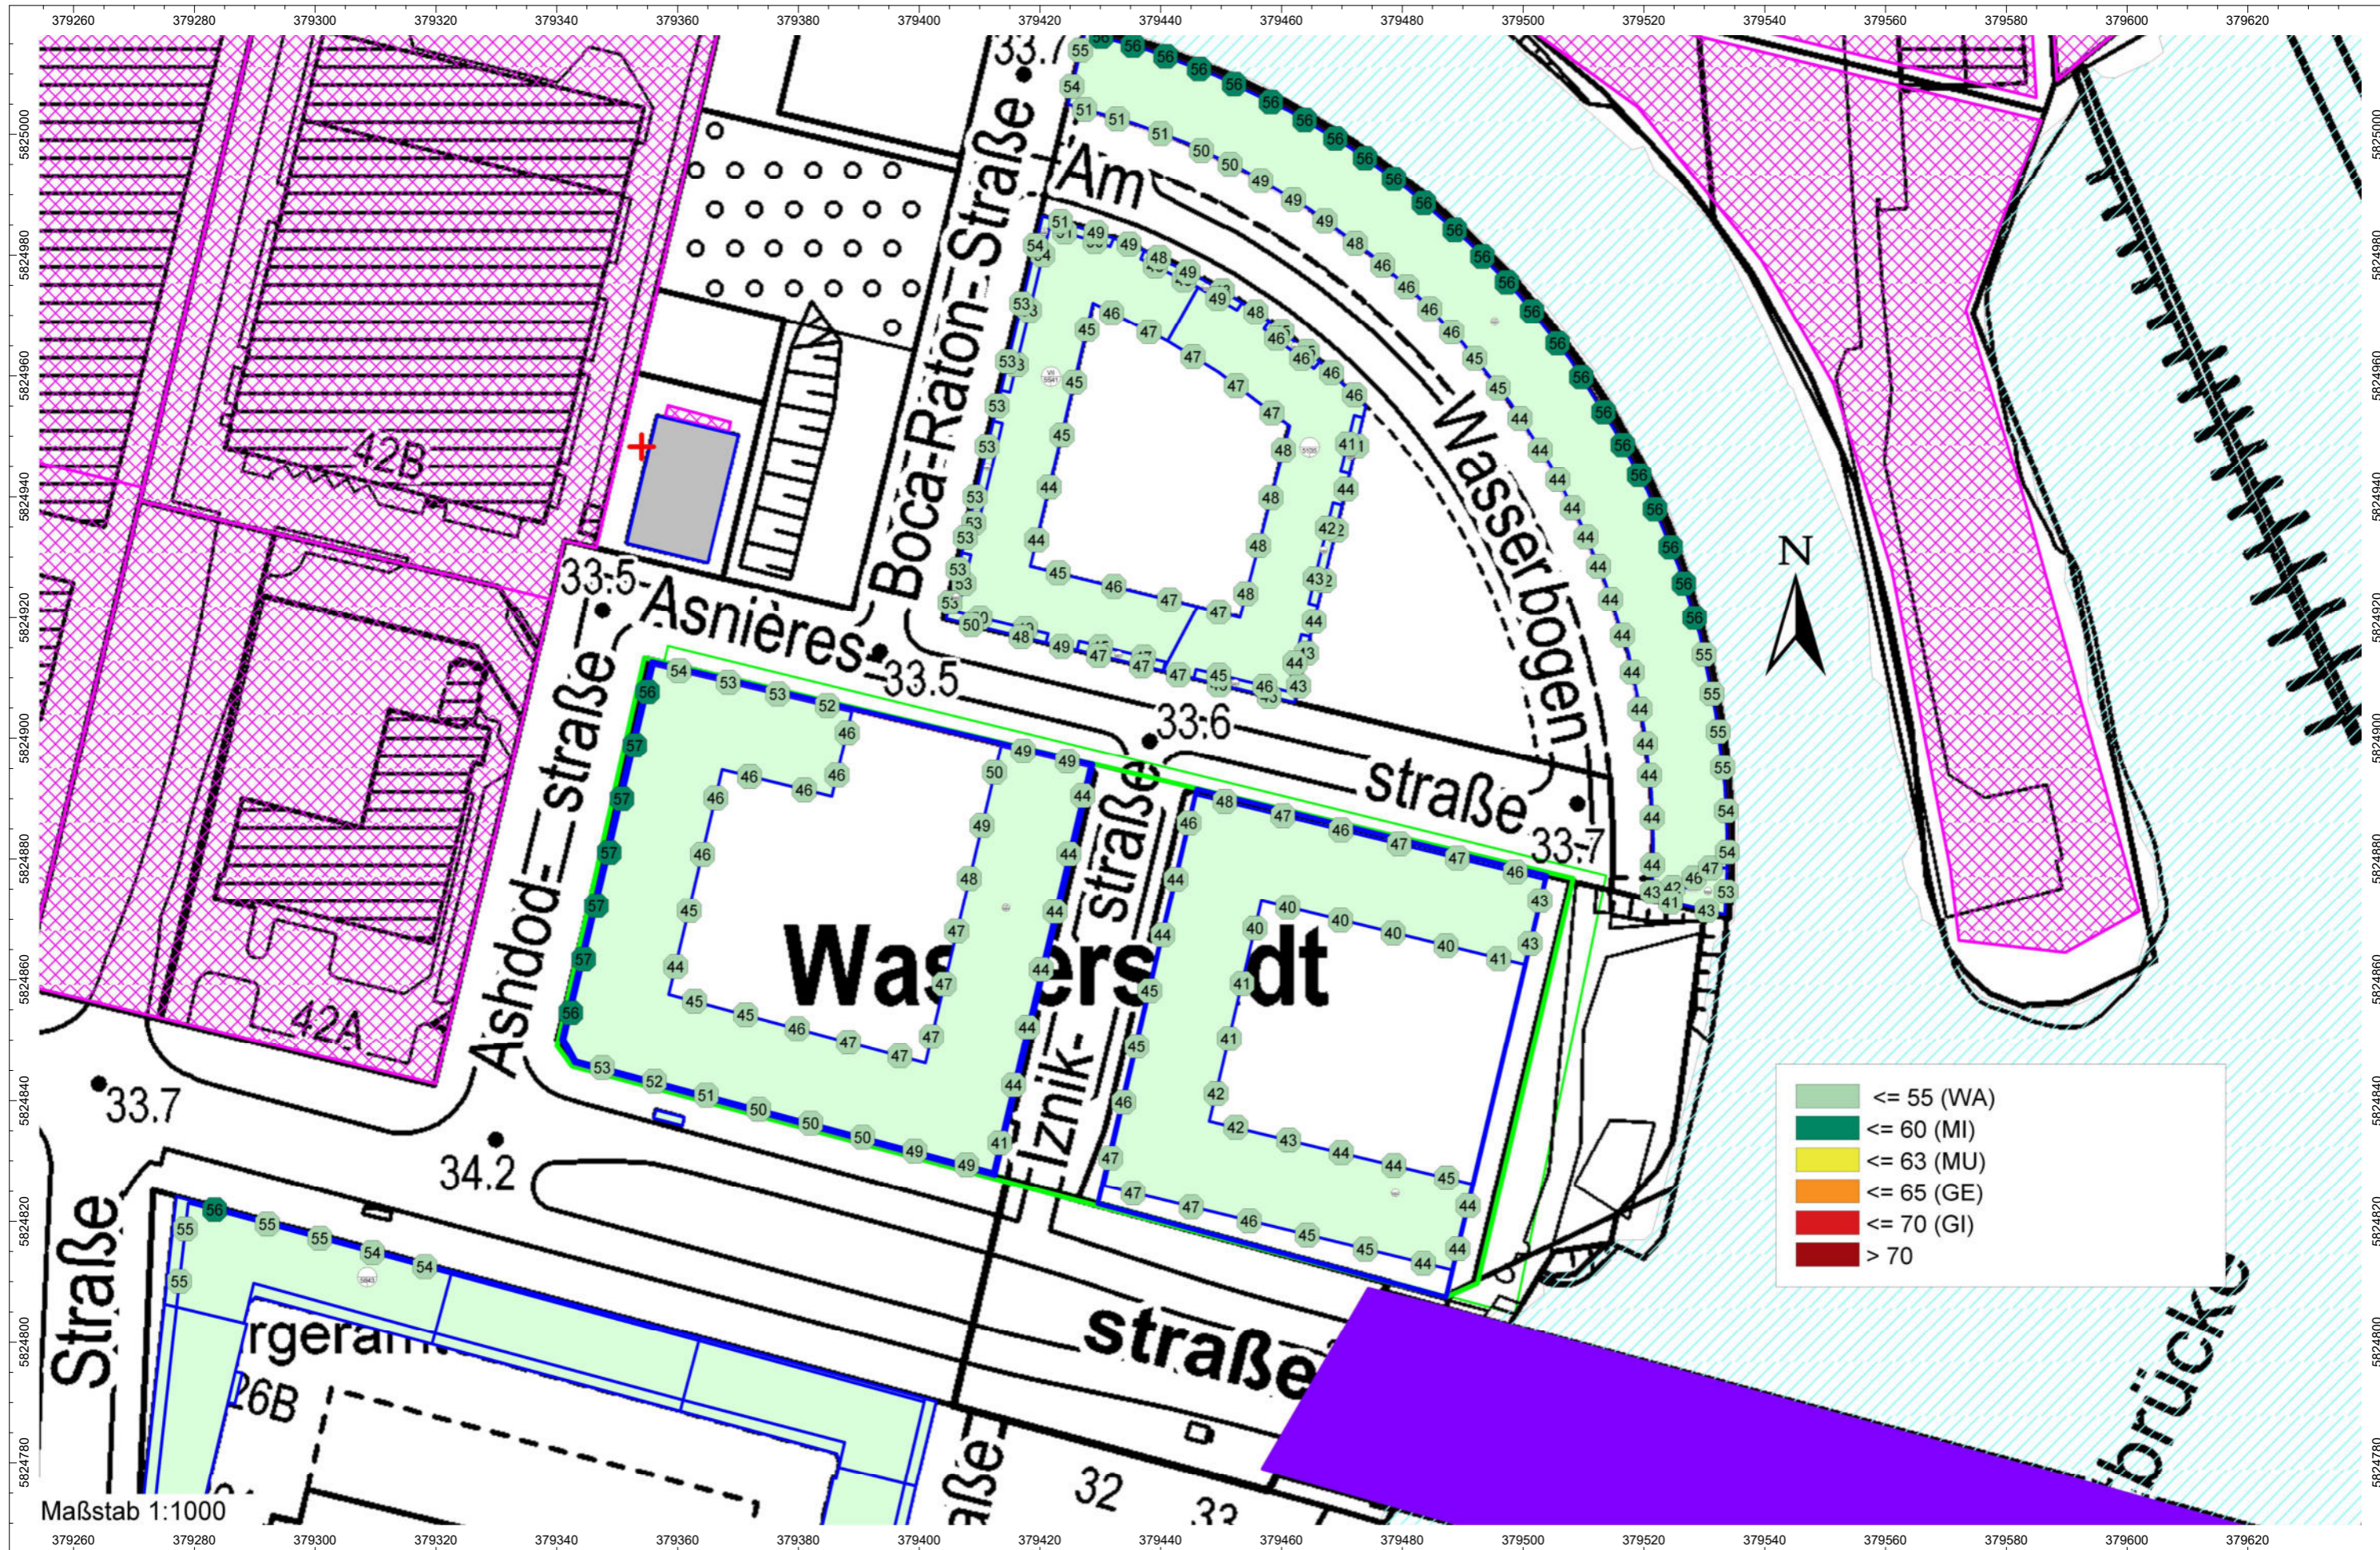


Gebäudelärmkarte: Beurteilungspegel Lr in dB(A), höchster Fassadenpegel
Szenario: Gewerbelärm; Ersatzschallquellen; mit exemplarischem Baukörperentwurf - TAGZEIT 6-22 Uhr
M166931/02 jgr
Mai 2023

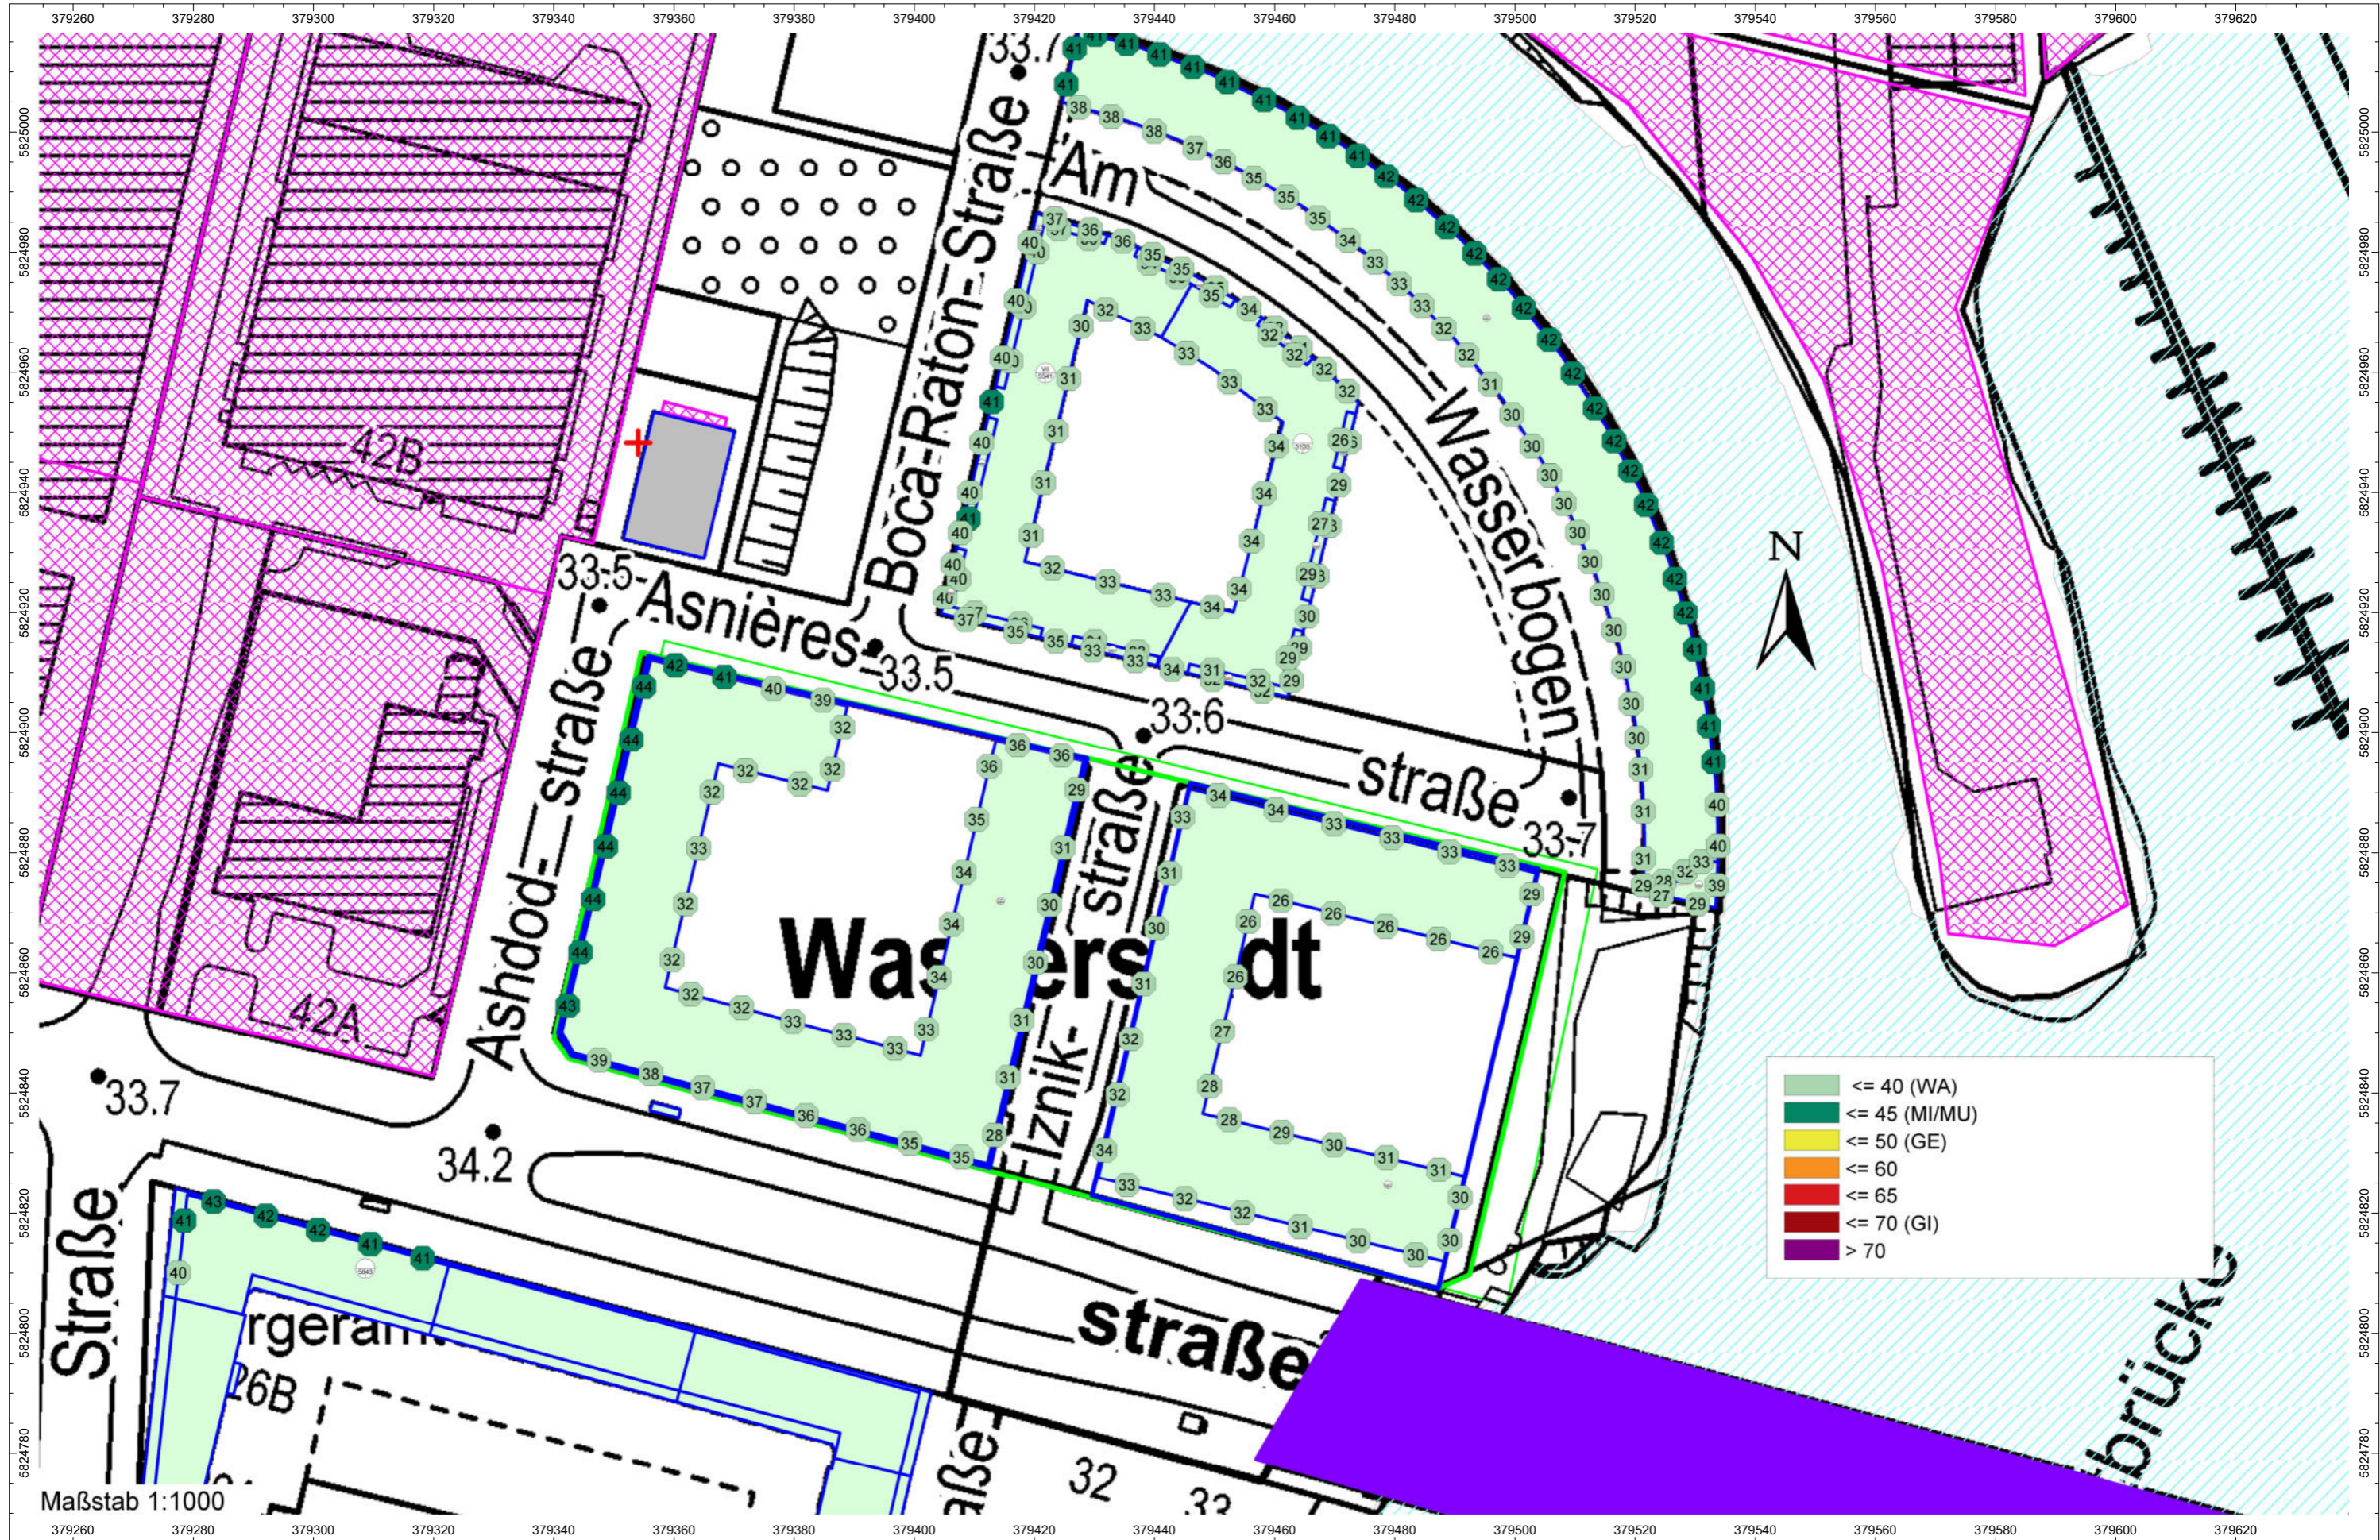

Gebäudelärmkarte: Beurteilungspegel Lr in dB(A), höchster Fassadenpegel
 Szenario: Gewerbelärm; Ersatzschallquellen; mit exemplarischem Baukörperentwurf - lauteste NACHTstunde 22-6 Uhr

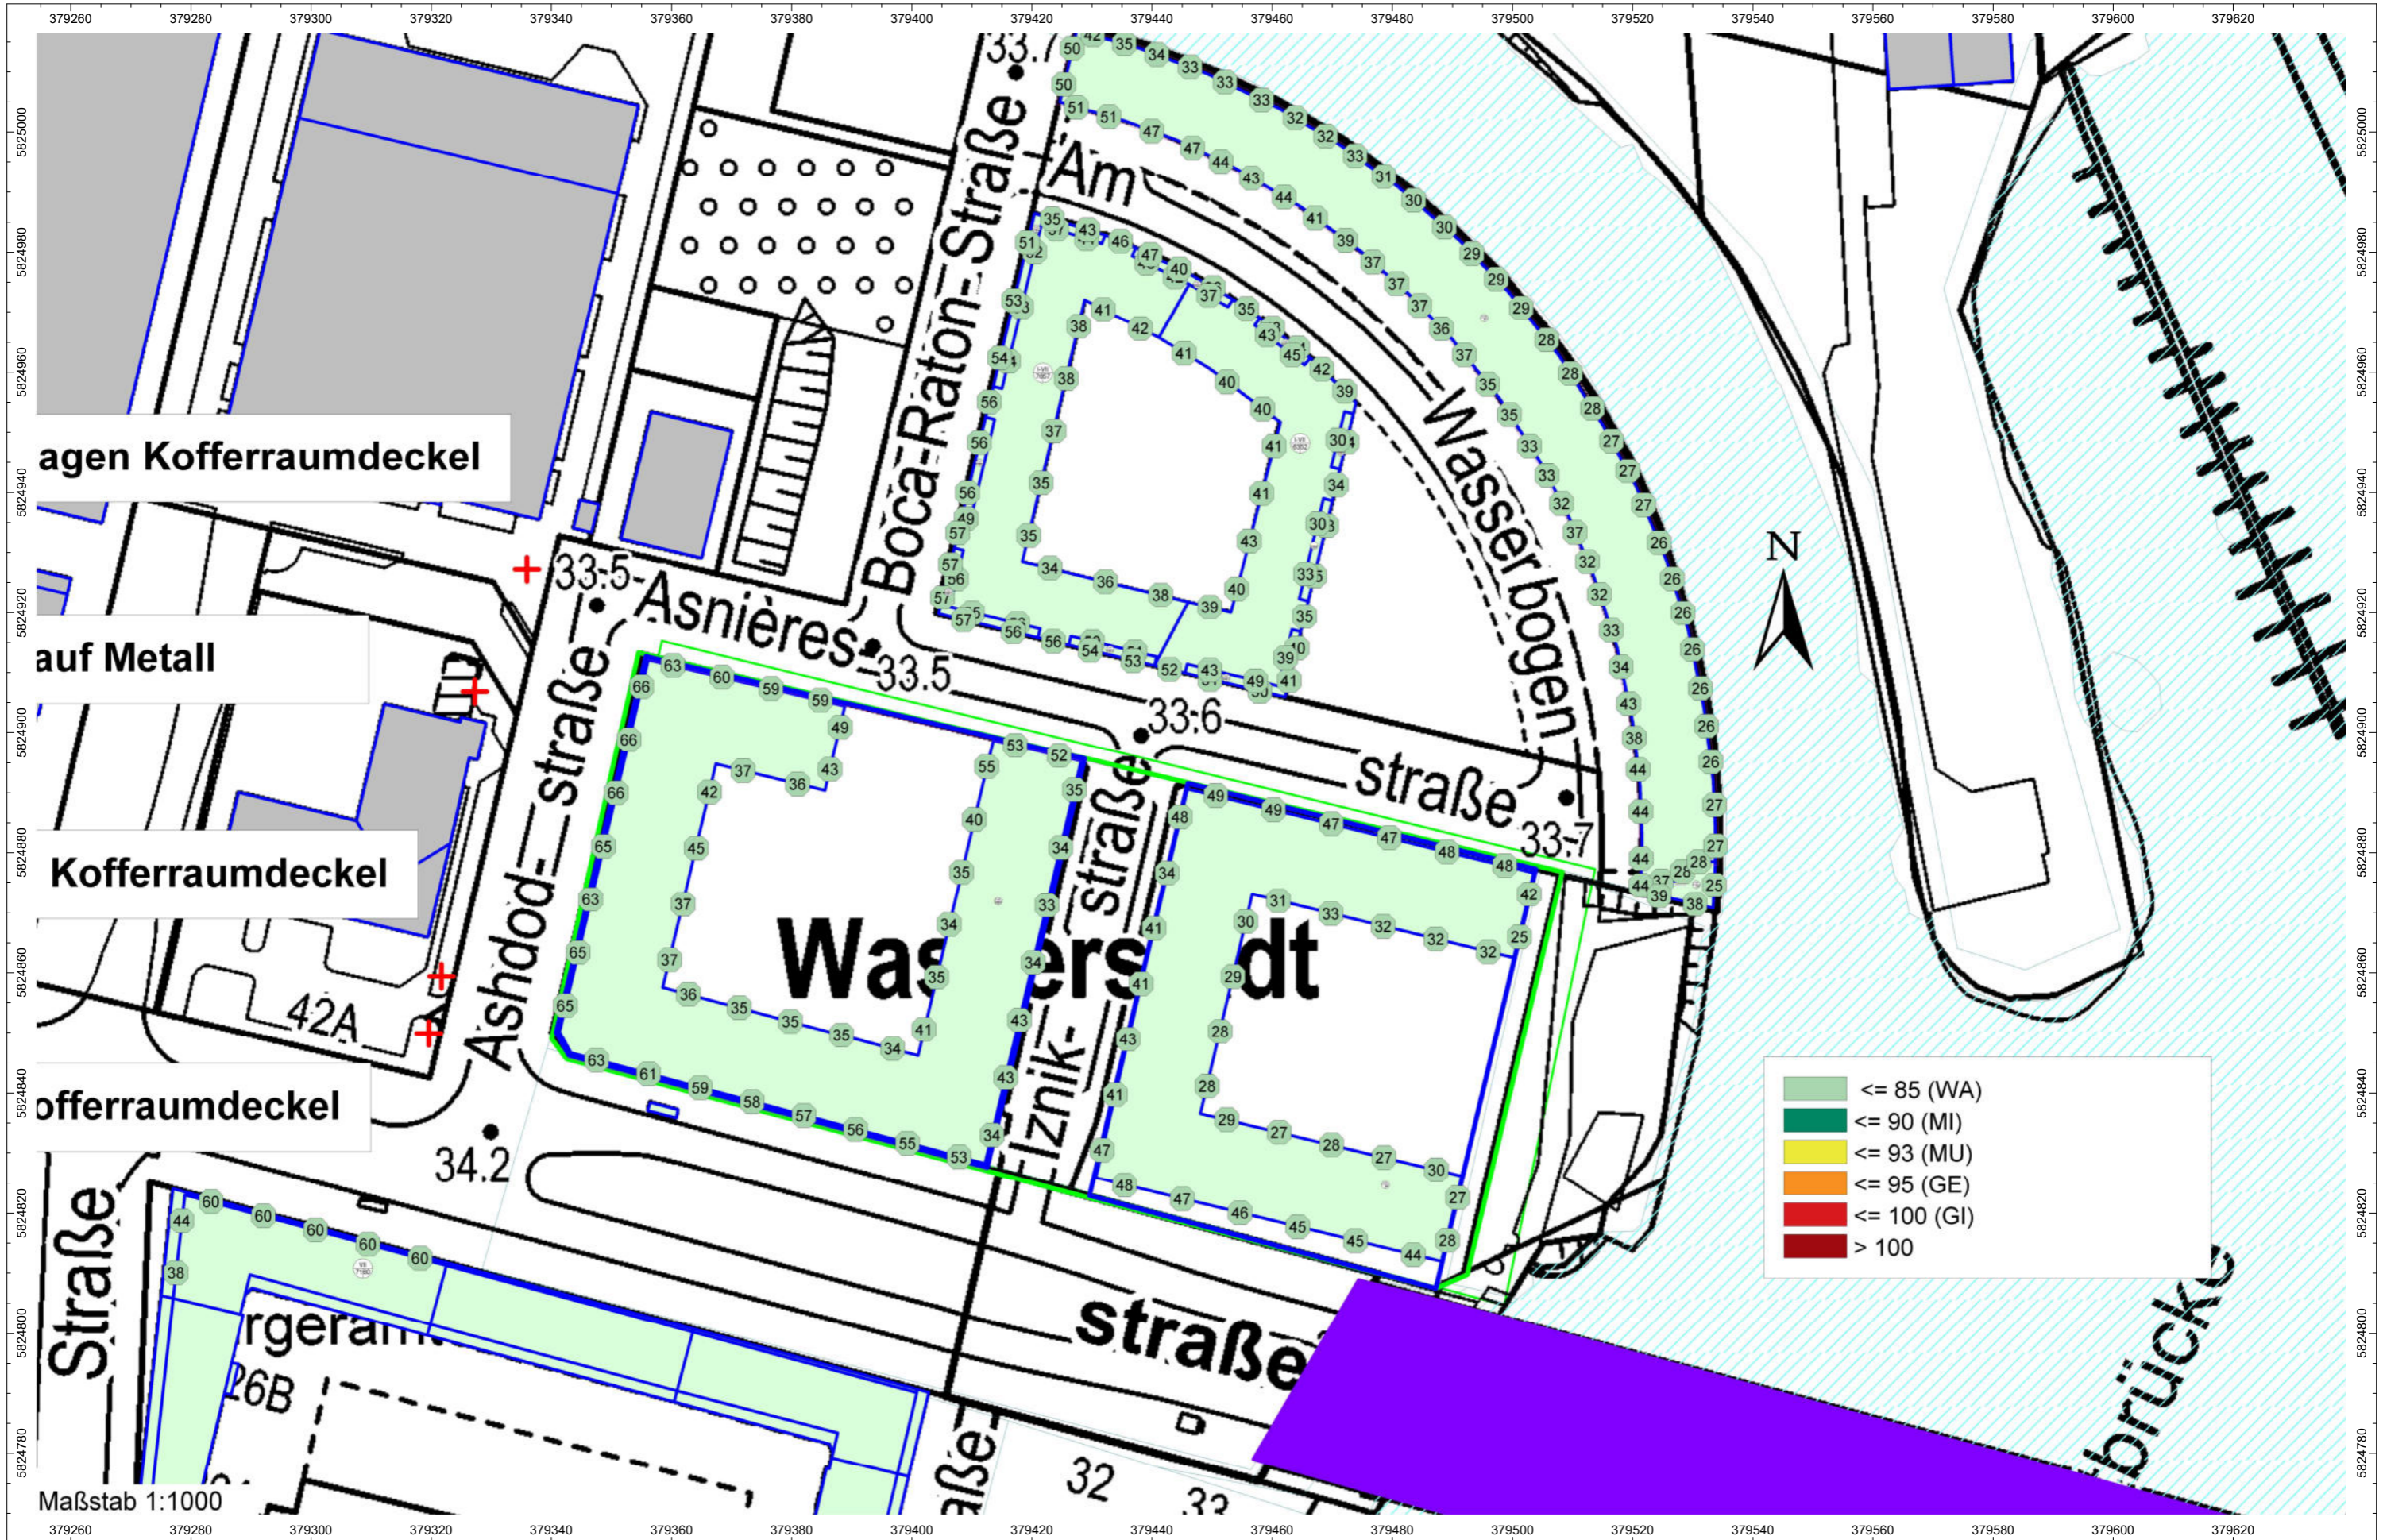

Gebäudelärmkarte: Kurzzeitige Geräuschspitzen L_AFmax Lr in dB(A), höchster Fassadenpegel, höchster Pegel aus den 4 Quellpositionen
 Szenario: Gewerbelärm - Kurzzeitige Geräuschspitzen; mit exemplarischem Baukörperentwurf - TAGZEIT 6-22 Uhr

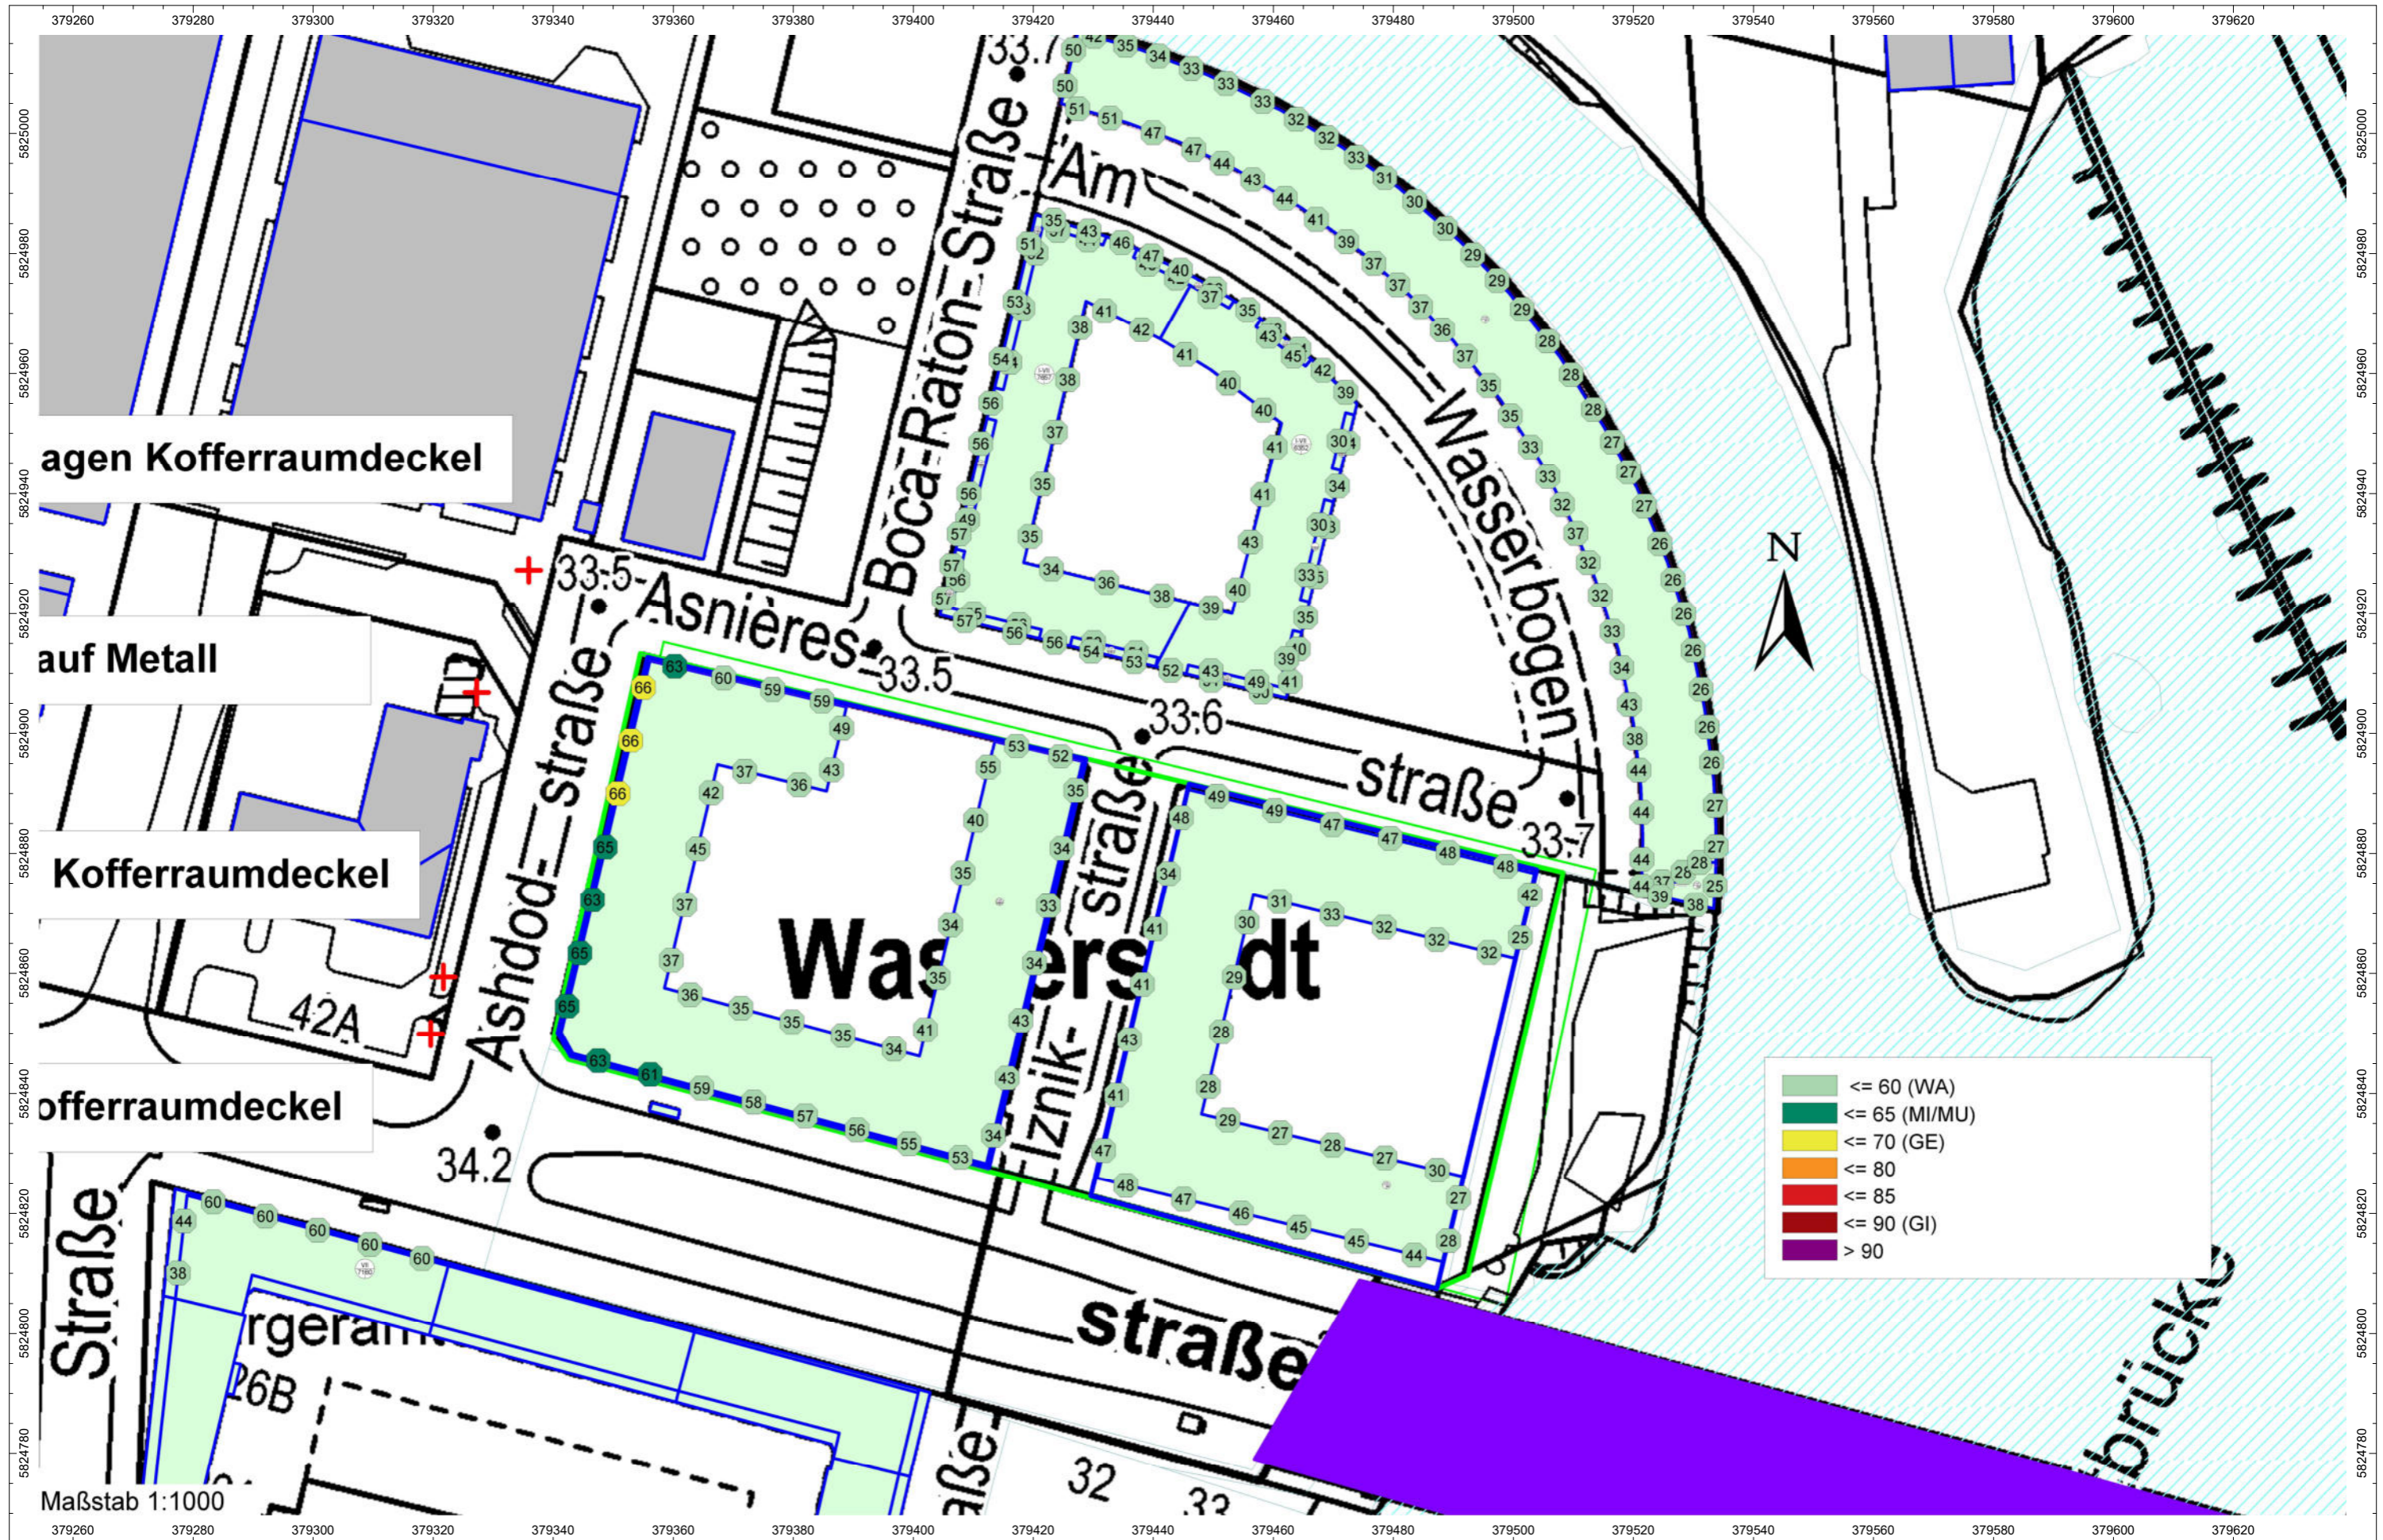

Gebäudelärmkarte: Kurzzeitige Geräuschspitzen L_AFmax Lr in dB(A), höchster Fassadenpegel, höchster Pegel aus den 4 Quellpositionen
Szenario: Gewerbelärm - Kurzzeitige Geräuschspitzen; mit exemplarischem Baukörperentwurf - NACHT 22-6 Uhr