



KRATKA UPUTSTVA ZA SAMOTESTIRANJE

Proizvod: Medicovid-AG® SARS CoV-2 test na antigen za nos
Proizvođač: Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG


Prvi koraci (sve komponente imaju sobnu temperaturu)

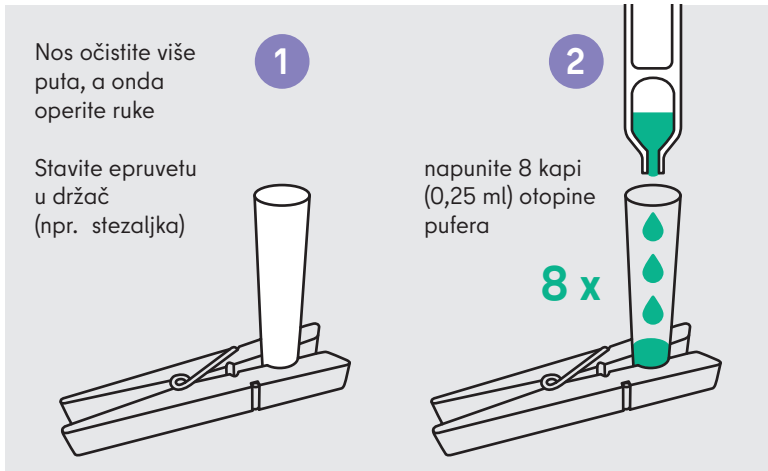


Uzimanje uzorka

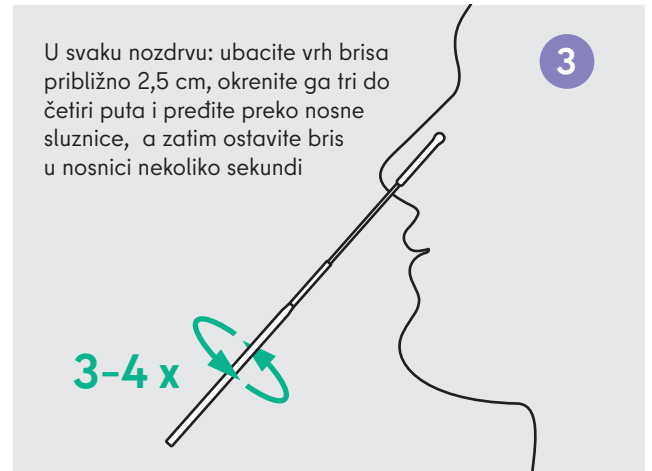

Tretman uzorka

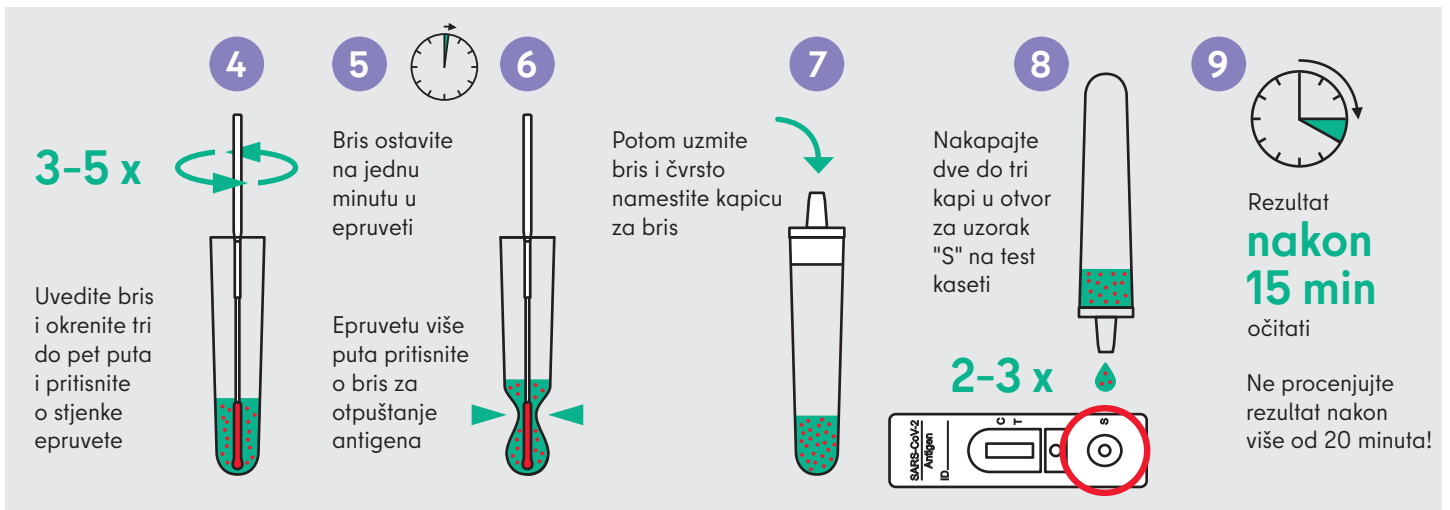

Procena rezultata

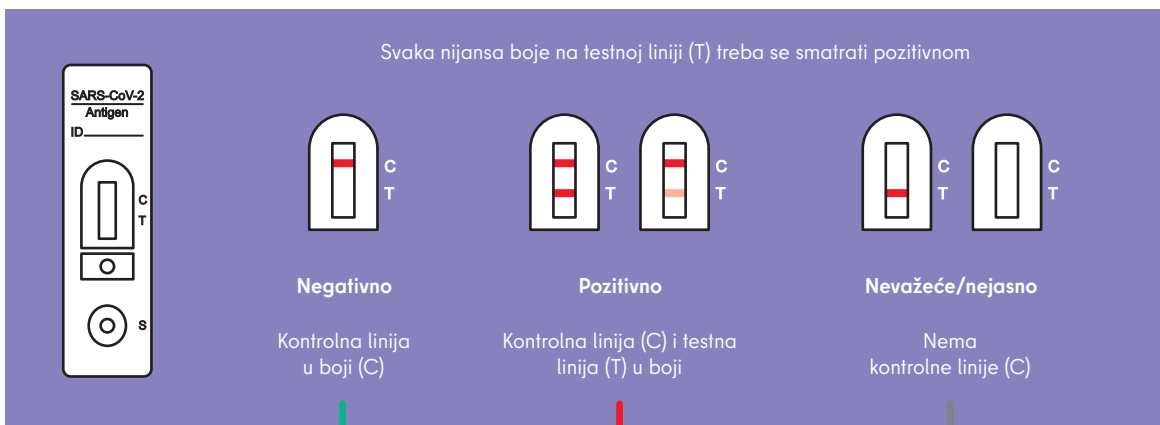

Odlaganje



Školarci, kao i školsko ili vrtičko osoblje mogu ići u školu / vrtić

- Roditelji prijavljuju bolesno dete u školi ili školsko ili osoblje vrtića prijavljuje bolesno dete
- Školarci, kao i školsko ili vrtičko osoblje, testiraju PCR u jednom od centralnih test centara

Ponovite test sa novim materijalom